



中华人民共和国国家标准

GB/T 31439.2—2015

波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏

Corrugated sheet steel beams for road guardrail—
Part 2: Thrie-beam guardrail

2015-05-15 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会



目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类及组成	1
4 技术要求	4
5 试验方法	20
6 检验规则	20
7 标志、包装、运输与贮存	20
附录 A (资料性附录) H 型钢立柱三波形梁钢护栏实车碰撞试验资料	21
参考文献	26

前 言

GB/T 31439《波形梁钢护栏》分以下两部分：

——第1部分：两波形梁钢护栏；

——第2部分：三波形梁钢护栏。

本部分为 GB/T 31439 的第2部分。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC 223)提出并归口。

本标准起草单位：交通运输部公路科学研究院、江苏国强镀锌实业有限公司、江苏华夏交通工程集团有限公司、潍坊东方钢管有限公司、河北奎鹏交通设施有限公司、山东瑞达高速公路材料有限公司、广东新粤交通投资有限公司、北京中交华安科技有限公司、徐州兰德交通科技有限公司。

本标准主要起草人：韩文元、唐铮铮、张璇、何勇、郭占洋、王东、潘仕强、李乐团、王立平、李学仁、彭雷、周志伟、张宏松、陆东方、马骏。

波形梁钢护栏

第2部分:三波形梁钢护栏

1 范围

GB/T 31439 的本部分规定了三波形梁钢护栏产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于公路和城市道路用三波形梁钢护栏,其他场所可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法
- GB/T 470 锌锭
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
- GB/T 3077 合金结构钢
- GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
- GB/T 6725 冷弯型钢
- GB/T 6728 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
- GB/T 18226 高速公路交通工程钢构件防腐技术条件
- GB/T 31439.1 波形梁钢护栏 第1部分:两波形梁钢护栏
- JT/T 495 公路交通安全设施质量检验抽样方法
- JTG/T D81 公路交通安全设施设计细则

3 分类及组成

3.1 分类与命名

3.1.1 分类

三波形梁钢护栏(以下简称护栏)按厚度分为3 mm厚护栏和4 mm厚护栏,按防腐层形式分为单涂层护栏和复合涂层护栏,按设置位置分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

3.1.2 命名

护栏的名称由“防腐层分类名称”加“三波形梁钢护栏”组成,防腐层分类名称应符合GB/T 18226的规定。

3.2 组成

三波形梁钢护栏由三波形梁板、三波形梁背板、过渡板、立柱、防阻块、横隔梁、端头、拼接螺栓、连接螺栓、加强横梁等构件组成。

3.3 产品规格

3.3.1 三波形梁板

三波形梁板采用 750 mm 宽的薄钢板连续辊压成形,其尺寸规格应符合表 1 的规定。

表 1 单位为毫米

构件名称	型号	规格 (板长×板宽×波高×板厚)	用途
三波形梁板	RTB01-1	4 320×506×85×3(4)	方管立柱用板
	RTB01-2	4 320×506×85×3(4)	钢管立柱或 H 型钢立柱用板
	RTB02-1	3 320×506×85×3(4)	方管立柱用板
	RTB02-2	3 320×506×85×3(4)	钢管立柱或 H 型钢立柱用板
	RTB03-1	2 320×506×85×3(4)	方管立柱用板
	RTB03-2	2 320×506×85×3(4)	钢管立柱或 H 型钢立柱用板

3.3.2 三波形梁背板

三波形梁背板用于三波形梁钢护栏板的中部与立柱连接处,起加强作用,其断面同三波形梁板,其尺寸规格应符合表 2 的规定。

表 2 单位为毫米

品名	型号	规格 (板长×板宽×波高×板厚×螺孔数)	用途
三波形梁背板	RTSB01	320×506×85×3(4)×2	方管立柱用板
	RTSB02	320×506×85×3(4)×4	钢管立柱或 H 型钢立柱用板

3.3.3 过渡板

三波形梁护栏与两波形梁护栏之间过渡时采用过渡板,其尺寸规格应符合表 3 的规定。

表 3 单位为毫米

品名	型号	规格	用途
过渡板	TR01	4 000×130×130×6	用于两波形梁板与钢管立柱、方管立柱的三波形梁板过渡
	TR02	2 000×150×100	用于两波形梁板与 H 型钢立柱的三波形梁板过渡

3.3.4 立柱

立柱分为钢管立柱、方管立柱和 H 型钢立柱三种,其尺寸规格应符合表 4 的规定。

表 4

单位为毫米

品名	型号	规格
立柱	PSP	$\phi 140 \times 4.5$ (钢管截面外径 $\times$ 壁厚)
	PST	$130 \times 130 \times 6$ (方管截面外边长 $\times$ 外边长 $\times$ 壁厚)
	PHS	150×100 (H 型钢截面高 $\times$ 宽)

3.3.5 防阻块

防阻块尺寸规格应符合表 5 的规定。

表 5

单位为毫米

品名	型号	规格	用途
防阻块	BG	$178 \times 400 \times 4.5$ (长 $\times$ 高 $\times$ 厚)	用于钢管立柱
	BF I	$200 \times (66 + 300) \times 256 \times 4.5$ (高 $\times$ 长 $\times$ 连接部位高 $\times$ 厚)	用于方管立柱
	BF II	$200 \times (66 + 300) \times 256 \times 4.5$ (高 $\times$ 长 $\times$ 连接部位高 $\times$ 厚)	用于方管立柱
	BF III	$200 \times (66 + 350) \times 256 \times 4.5$ (高 $\times$ 长 $\times$ 连接部位高 $\times$ 厚)	用于方管立柱
	BH I	$554 \times 150 \times 100$ (长 $\times$ H 型钢高 $\times$ H 型钢宽)	用于 H 型钢立柱
	BH II	$554 \times 350 \times 100$ (长 $\times$ H 型钢高 $\times$ H 型钢宽)	用于 H 型钢立柱

3.3.6 横隔梁

横隔梁用于连接中央分隔带立柱与两侧的护栏, 尺寸规格应符合表 6 的规定。

表 6

单位为毫米

品名	型号	规格	用途
横隔梁	CBP	$974 \times 325 \times 290 \times 4.5$	与方管立柱配合使用

3.3.7 端头

护栏端头起缓冲作用, 按外形结构分为 A、B 两种类型, 尺寸规格应符合表 7 的规定。

表 7

品名	型号	规格
A 型端头	DR1	R-160
B 型端头	DR2	R-250
	DR3	R-350
注: 各种端头的半径 R, 可根据公路几何线形作适当调整。		

3.3.8 拼接螺栓

拼接螺栓用于板与板的拼接,其尺寸规格应符合表 8 的规定。

表 8

单位为毫米

品 名	型 号	规 格	用途
拼接螺栓	JI-1	M16×35	用于波形梁板的拼接
	JI-2	M16×38	
	JI-3	M16×45	
螺 母	JI-4	M16	
垫 圈	JI-5	$\phi 35 \times 4$	

3.3.9 连接螺栓

连接螺栓用于防阻块与立柱、防阻块与板的连接,其尺寸规格应符合表 9 的规定。

表 9

单位为毫米

品 名	型 号	规 格	用途
连接螺栓	JII-1	M16×45 M20×45	用于波形梁板与防阻块的连接
	JII-2	M16×170 M20×170	用于防阻块与钢管和方管立柱连接
	JII-3	M16×140 M20×140	用于防阻块与 H 型钢立柱连接
螺 母	JII-4	M16	与连接螺栓配套使用
垫 圈		M20	
横梁垫片	JII-5	$\phi 35 \times 4$	
	JII-6	76×44×4	遮挡波形梁板的连接螺孔

3.3.10 加强横梁

加强横梁由横梁、T 型立柱、套管组成,用于加强护栏结构的上部,起增强护栏整体防护能力作用,其尺寸规格应符合表 10 的规定。

表 10

单位为毫米

品名	型号	规格(外径×壁厚×长度)
加强横梁	SPB01	$\phi 89 \times 5.5 \times 2\ 994$
	SPB02	$\phi 89 \times 5.5 \times 3\ 994$

4 技术要求

4.1 外观质量

4.1.1 三波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面应无裂纹、气泡、折叠、夹杂和端面分层等缺陷,但允许有

不大于公称厚度 10% 的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。表面缺陷可用修磨方法清理,其整形深度不大于公称厚度的 10%。

4.1.2 三波形梁板构件应无明显扭转、变形,纵横切断面及螺孔边缘应做倒角处理,过渡圆滑,无卷沿、飞边和毛刺。


4.1.3 防腐层外观应符合 GB/T 18226 的要求。

4.2 外形尺寸与允许偏差


4.2.1 三波形梁板

4.2.1.1 三波形梁板的外形及标注符号见图 1、图 2,其防腐处理前横截面公称尺寸及允许偏差应符合表 11 的规定。3.0 mm 厚和 4.0 mm 厚三波形梁板,防腐处理后成型护栏板基板的实测最小厚度应分别不小于 2.95 mm 和 3.95 mm,平均厚度分别不小于 3.0 mm 和 4.0 mm, θ 应不大于 10° 。

单位为毫米

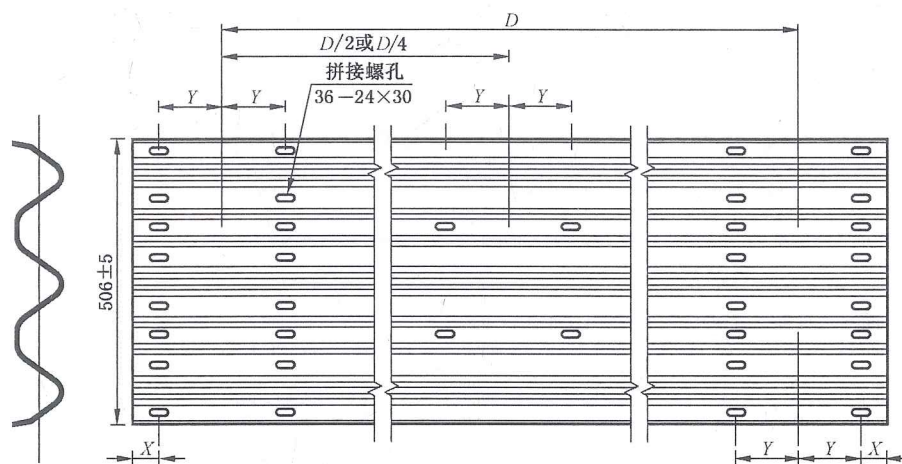

a) 方管立柱用板

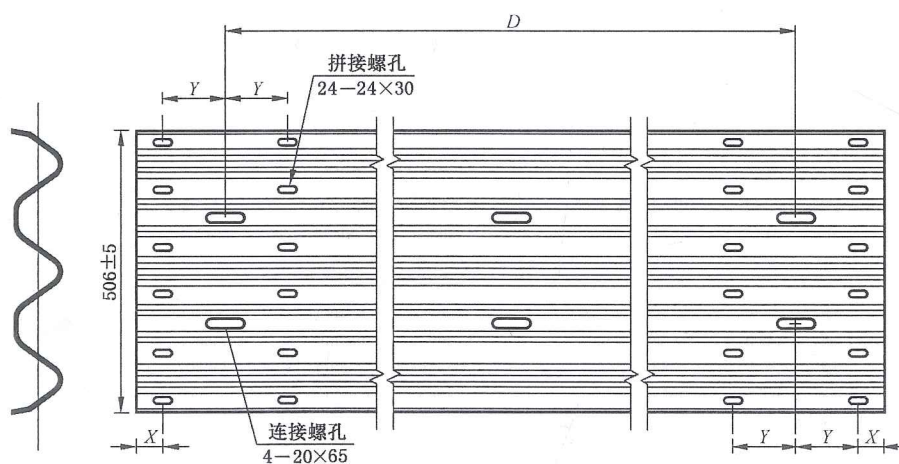

b) 钢管立柱或 H 型钢立柱用板

图 1 三波形梁板

单位为毫米

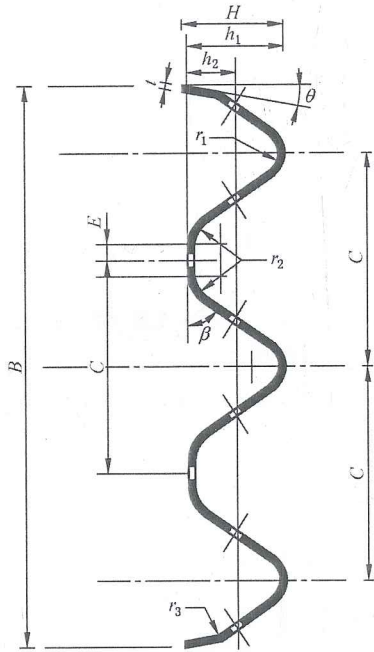


图 2 三波形梁板断面图

表 11

B/mm	H/mm	t/mm	h_1/mm	h_2/mm	C/mm	E/mm	r_1/mm	r_2/mm	r_3/mm	α	β	θ
506^{+5}_{-5}	85^{+3}_0	$3^{+ \text{不限定}}_{-0}$ $4^{+ \text{不限定}}_{-0}$	83^{+2}_{-2}	42	194^{+2}_{-2}	14	24	24	10	55°	55°	10°

4.2.1.2 三波形梁板长度、螺孔定位距尺寸及其允许偏差应符合表 12 的规定。

表 12

单位为毫米

品名	型号	尺寸与允许偏差					
		L	D	$D/2$	$D/4$	X	Y
三波形梁板	RTB01	$4\,320^{+ \text{不限定}}_{-5}$	$4\,000^{+4}_{-4}$	2 000	1 000	52^{+32}_{-5}	108^{+1}_{-1}
	RTB02	$3\,320^{+ \text{不限定}}_{-3}$	$3\,000^{+3}_{-3}$	1 500	—		
	RTB03	$2\,320^{+ \text{不限定}}_{-2}$	$2\,000^{+2}_{-2}$	1 000	—		

4.2.1.3 三波形梁板的弯曲度应不大于 1.5 mm/m,总弯曲度应不大于三波形梁板定尺长度的 0.15%。

4.2.1.4 三波形梁板端面切口应垂直,其垂直度允差应不超过 30'。

4.2.1.5 三波形梁板螺孔分为连接螺孔和拼接螺孔,其尺寸与允差见表 13 和图 3。

表 13

单位为毫米

品名	型号	尺寸与允许偏差		
		A	b	R
拼接螺孔	P-1	24_{0}^{+1}	$30_{-0.5}^{+1}$	12
连接螺孔	L-1	24_{0}^{+1}	$30_{-0.5}^{+1}$	12
	L-2	20_{0}^{+1}	65_{-1}^{+1}	10

单位为毫米

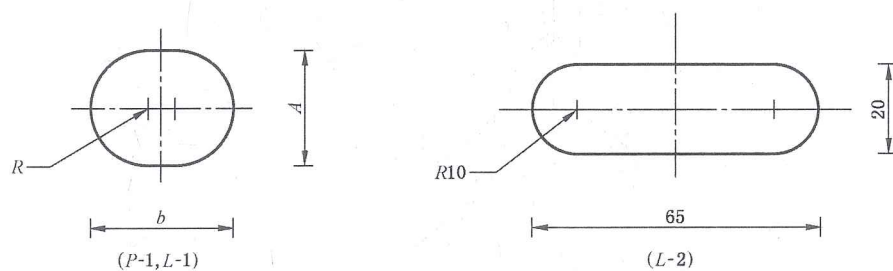



图 3 三波形梁板螺孔尺寸

4.2.2 三波形梁背板

4.2.2.1 三波形梁背板的外形及标注符号见图 4, 其断面及螺孔的公称尺寸及允许偏差同三波形梁板, 其板长为 320 mm, 不允许负偏差。

4.2.2.2 三波形梁背板的其他允差要求同三波形梁板。

单位为毫米

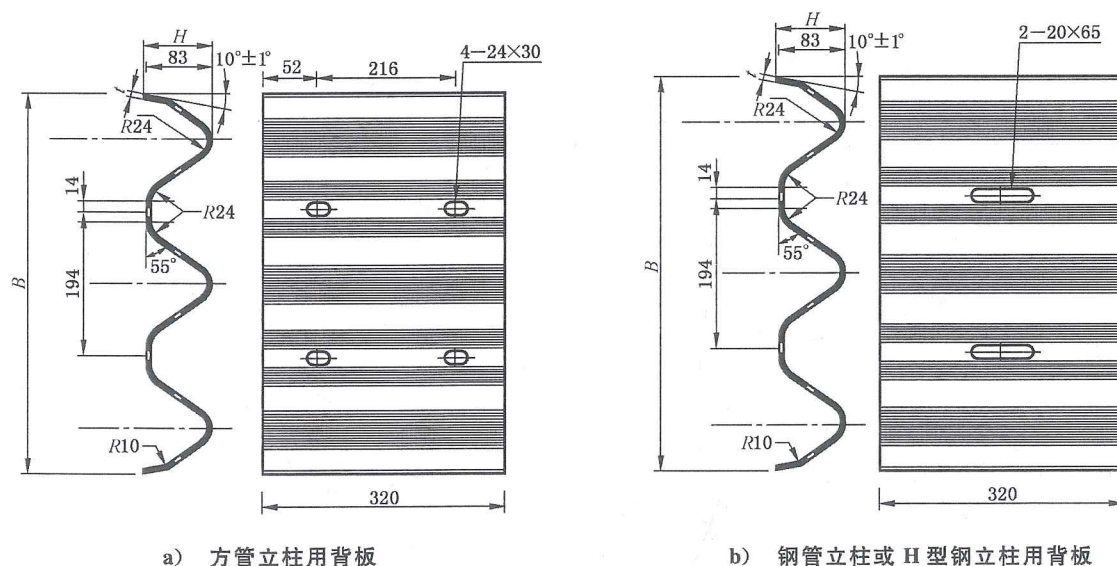

a) 方管立柱用背板

b) 钢管立柱或 H 型钢立柱用背板

图 4 三波形梁背板

4.2.3 过渡板

4.2.3.1 过渡板外形及标注符号见图 5 和图 6, 其尺寸及允许偏差应符合表 14 的规定。


表 14

单位为毫米


品名	B_1	B_2	t		L	D	X_1	X_2	Y_1	Y_2
过渡板	506^{+5}_{-5}	310^{+5}_0	$4^{+不限定}_{-0}$	$3^{+0.18}_0$	$4\ 310^{+3}_{-2}$	$4\ 000^{+2}_{-2}$	52^{+32}_{-5}	50^{+32}_{-5}	108^{+1}_{-1}	100^{+1}_{-1}
					$2\ 310^{+3}_{-2}$	$2\ 000^{+2}_{-2}$				

4.2.3.2 过渡板的其他允差要求同三波形梁板。

单位为毫米

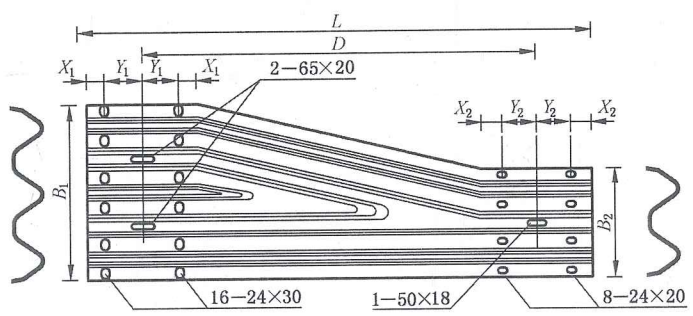


a) 钢管、H型钢立柱过渡板

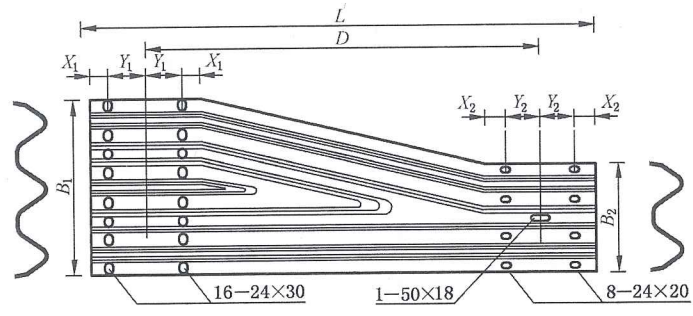

b) 方管立柱过渡板

图 5 两波形梁护栏与三波形梁护栏过渡板(TR-1)


单位为毫米

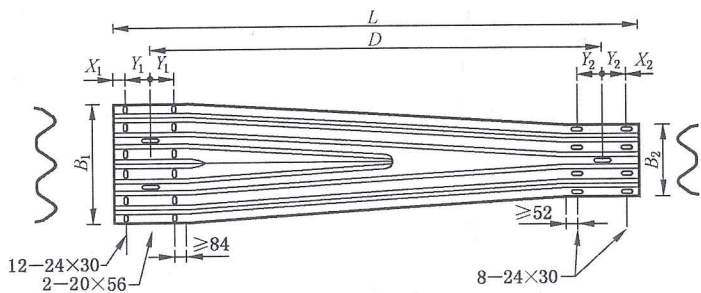

a) 钢管、H型钢立柱过渡板

图 6 两波形梁护栏与三波形梁护栏过渡板(TR-2)

单位为毫米

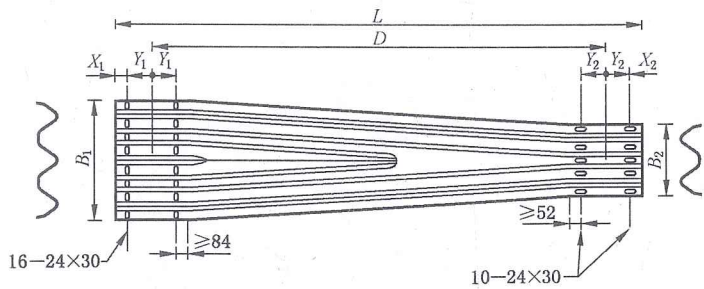

b) 方管立柱过渡板

图 6 (续)

4.2.4 立柱

- 4.2.4.1 立柱宜采用钢管立柱、方管立柱与 H 型钢立柱。立柱定尺长度应符合 JTG/T D81 规定或按设计图确定。
- 4.2.4.2 钢管立柱断面形状、尺寸及标注符号见图 7,立柱断面公称尺寸及允许偏差应符合表 15 的规定,单根钢管立柱壁厚防腐处理前最低厚度为 4.25 mm,多根立柱基底壁厚平均值不小于 4.5 mm。

表 15 单位为毫米

品名	类别	公称尺寸及允许偏差					
		D	φ	t	h ₁	h ₂	L
立柱	钢管	140 ^{+1.4} _{-1.4}	18 ⁺¹ ₀	4.5 ^{+不限定} _{-0.25}	256 ⁺³ ₋₃	10	L ⁺¹⁰ ₀

- 4.2.4.3 钢管立柱螺孔位置及允许偏差应符合图 7 和表 15 的规定。
- 4.2.4.4 钢管立柱弯曲度应不大于 1.5 mm/m,总弯曲度应不大于立柱定尺长度的 0.15%。
- 4.2.4.5 钢管立柱端面切口应垂直,其垂直度公差应不超过 1°。

单位为毫米

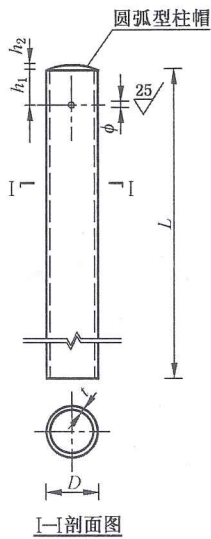


图 7 钢管立柱

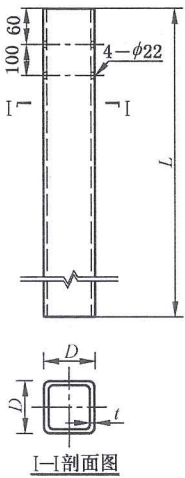


图 8 方管立柱

4.2.4.6 方管立柱断面形状、尺寸见图 8,立柱断面公称尺寸及允许偏差应符合表 16 的规定,方管立柱的壁厚防腐处理前为 6 mm。

表 16 单位为毫米

品名	类别	公称尺寸及允许偏差			
		D	ϕ	t	L
立柱	方管	$130^{+1.0}_{-1.0}$	22^{+1}_0	$6^{+不限定}_{-0.3}$	L^{+10}_0

- 4.2.4.7 方管立柱的弯曲度应不大于 2 mm/m,总弯曲度应不大于立柱定尺长度的 0.2%。
- 4.2.4.8 方管立柱端面切口应垂直,其垂直度公差应不超过 1°。
- 4.2.4.9 方管立柱弯角外圆弧半径、平面凸凹度、扭转度等应符合 GB/T 6728 要求。
- 4.2.4.10 H 型钢立柱断面形状、尺寸见图 9,立柱断面公称尺寸及允许偏差应符合表 17、表 18 的规定。

单位为毫米

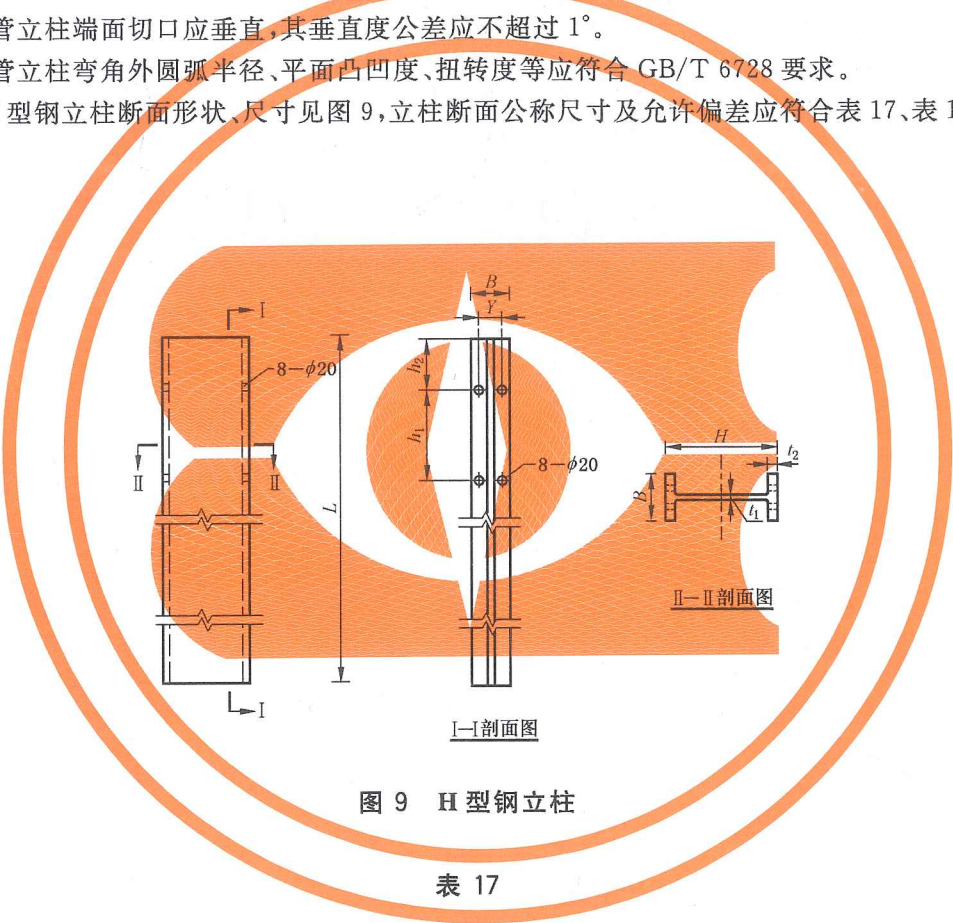


图 9 H 型钢立柱

表 17 单位为毫米

品名	类别	公称尺寸及允许偏差							
		h_1	h_2	Y	B	H	t_1	t_2	L
立柱	H 型钢	256^{+2}_{-2}	149^{+2}_{-2}	60^{+1}_{-1}	100^{+3}_{-3}	150^{+3}_{-3}	$4.5^{+不限定}_{-0.8}$	$6.0^{+不限定}_{-0.8}$	L^{+10}_0

表 18

单位为毫米

项目		允许偏差	图示
高度 H		± 3.0	
宽度 B		± 3.0	
厚度 t_1, t_2		+ 不规定 - 0.8	
翼缘斜度 T	高度不大于 300	$T \leq 1.2\% B$	
	高度大于 300	$T \leq 1.5\% B$	
弯曲度	高度不大于 300	$\leq$ 长度的 0.20%	适用于上下、左右大弯曲
	高度大于 300	$\leq$ 长度的 0.1%	
中心偏差 S	高度不大于 300	± 3.0	$S = (b_1 - b_2) / 2$
	高度大于 300	± 4.5	
端面斜度 e		$e \leq 1.6\% \times (H \text{ 或 } B)$	

注：考虑到护栏施工安装后道路维护导致的路面上升、横梁下降、防护性能变差等问题，可将钢管立柱、方管立柱与 H 型钢立柱的定尺长度加长，预留多个防阻块定位螺孔，新安装护栏板防阻块时安装在最下边一个螺孔中，具体数量和长度由设计单位确定。

4.2.5 防阻块

4.2.5.1 钢管立柱防阻块外形及标注符号见图 10，其公称尺寸及允许偏差应符合表 19 的规定。

表 19

单位为毫米

型号	公称尺寸及允许偏差									用途
	a	h	b	c	d	t	ϕ	R_1	R_2	
BG	178^{+3}_{-3}	400^{+3}_{-3}	89^{+1}_{-1}	102^{+2}_{-2}	—	$4.5^{+ \text{不规定}}_{-0.3}$	60°	36	70	与 $\phi 140$ 钢管立柱配合使用

4.2.5.2 钢管立柱防阻块焊缝应光滑平整，焊缝位置应位于任一无螺孔的平面上。

单位为毫米

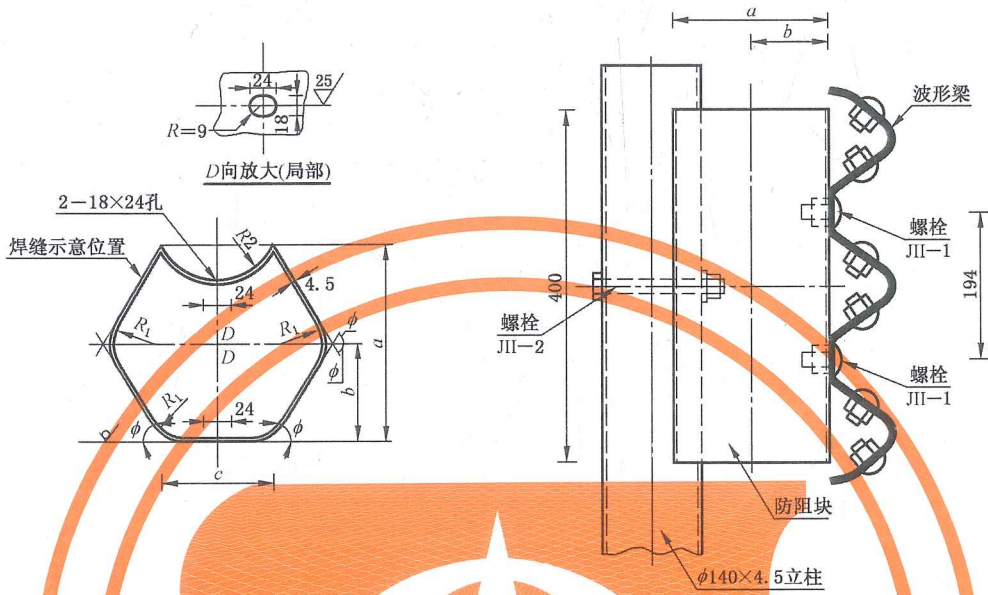


图 10 钢管立柱防阻块

4.2.5.3 方管立柱防阻块的外形及标注符号见图 11,其公称尺寸及允许偏差应符合表 20 的规定。

表 20

单位为毫米

型号	公称尺寸及允许偏差																
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>d</i> ₄	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>t</i>
BF I	66	300 ⁺³ ₋₃	76	100 ⁺¹ ₋₁	40	60	10	15	131	325	256	194 ⁺² ₋₂	31	290	216 ⁺² ₋₂	142	4.5 ^{+不限} _{-0.3}
BF II		300 ⁺³ ₋₃						10									
BF III		350 ⁺³ ₋₃						10									

单位为毫米

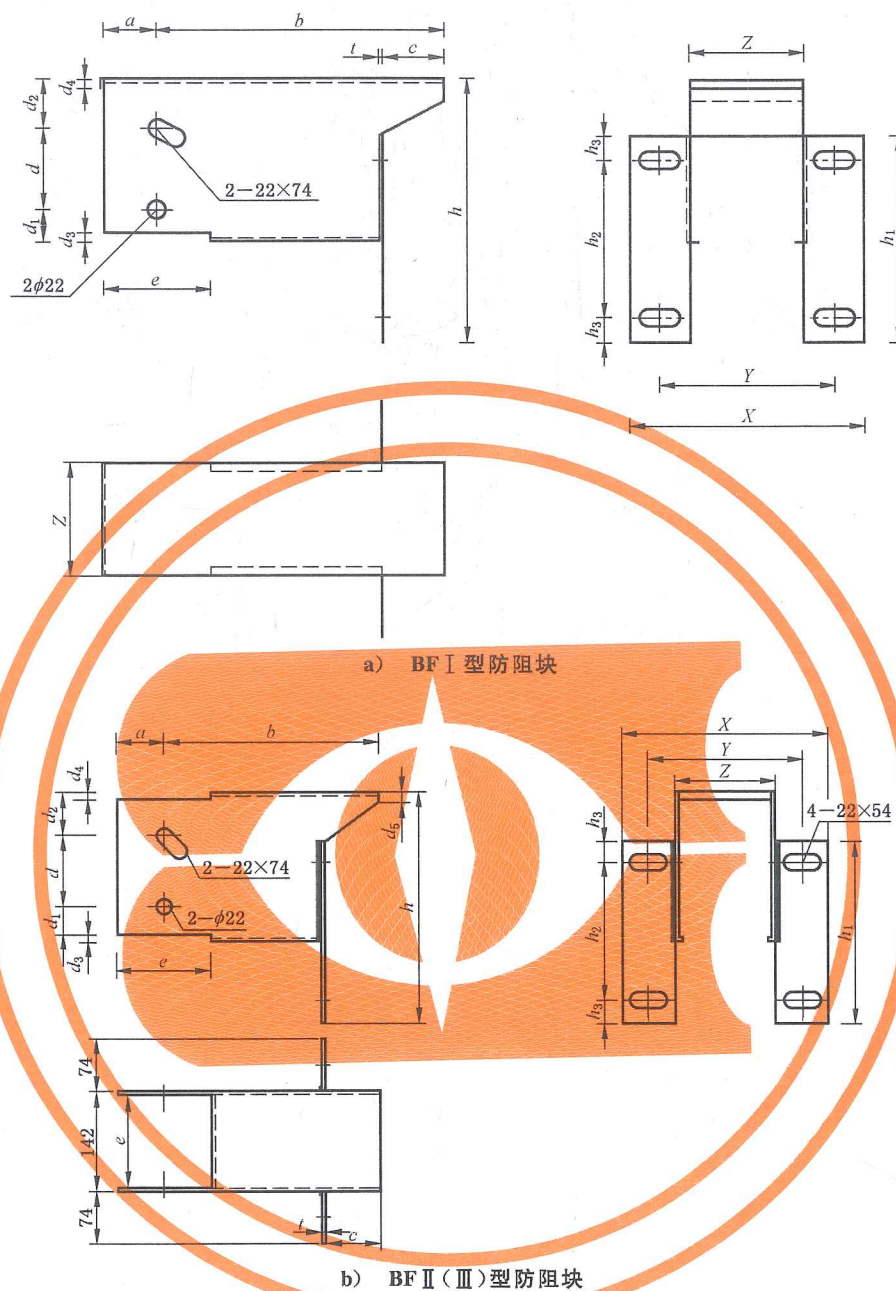


图 11 方管立柱防阻块


4.2.5.4 H 型钢防阻块的外形及标注符号见图 12, 其公称尺寸及允许偏差应符合表 21 的规定。

表 21


单位为毫米

型号	公称尺寸及允许偏差										
	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	B	t_1	t_2	X	Y
BH I	150	554	256^{+2}_{-2}	149^{+2}_{-2}	180	194	100	4.5	6.0	100	60^{+1}_{-1}
BH II	350					150		6.0	9.0		

单位为毫米

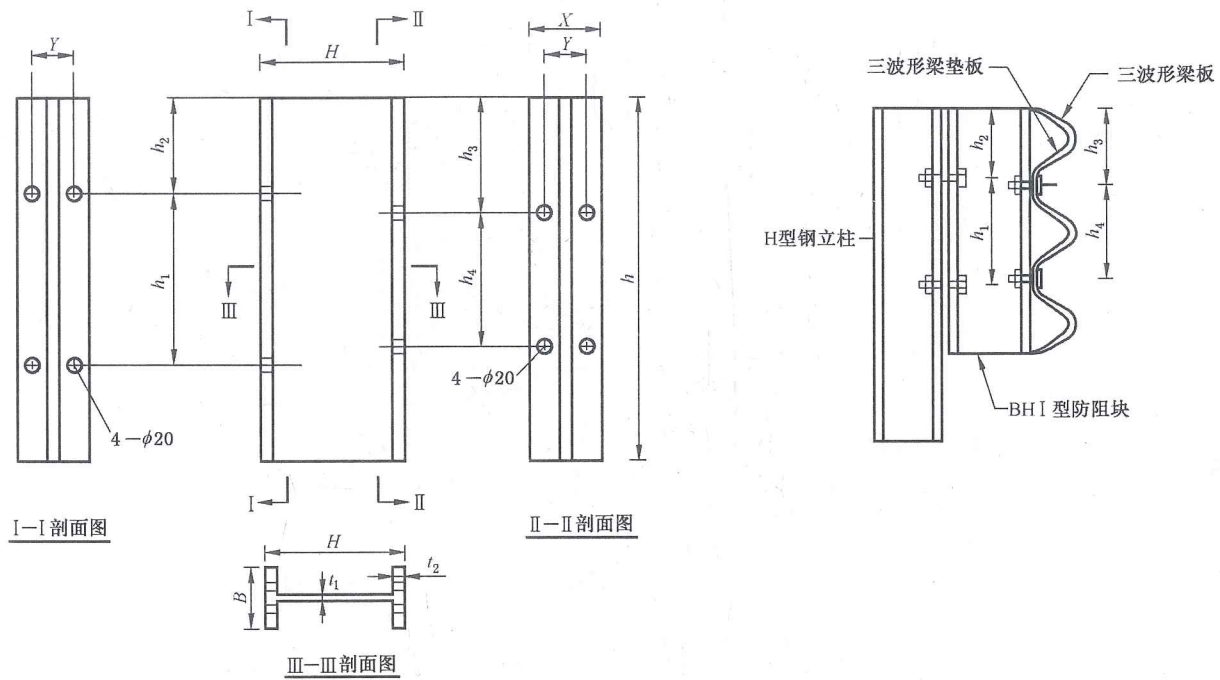

a) BH I 型

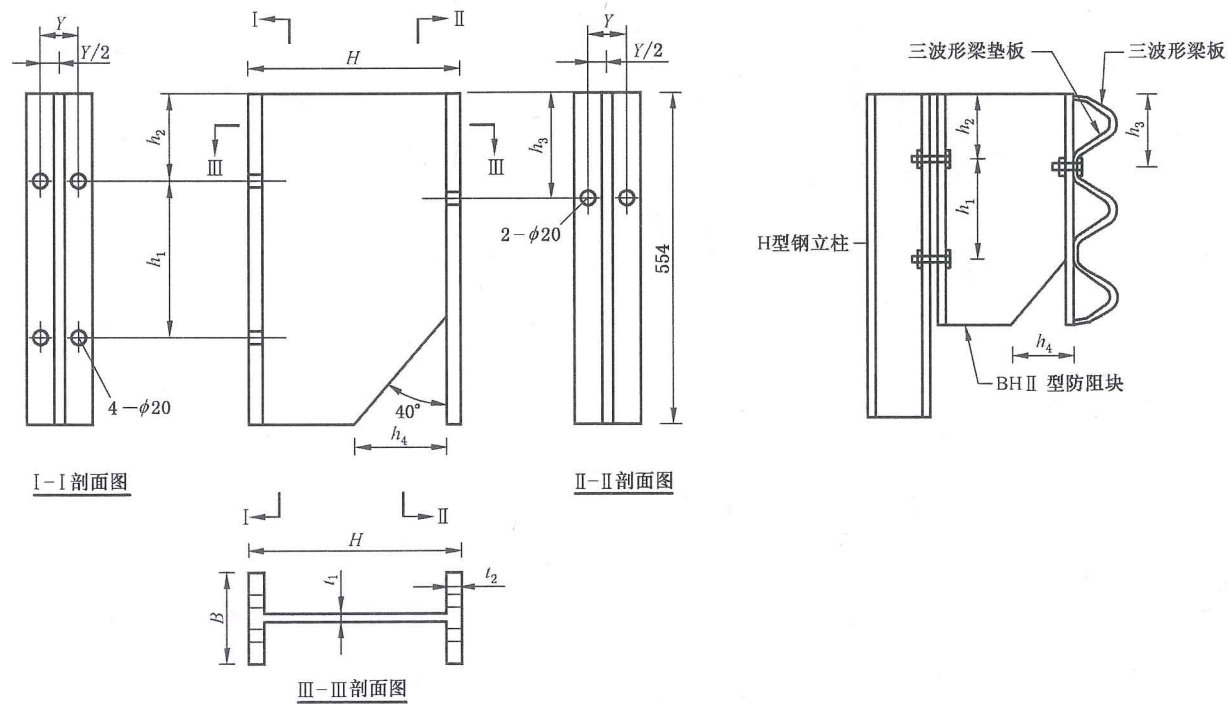

b) BH II 型

注 1: 用于 H 型钢立柱与 BH 型防阻块连接的两个螺栓(JII-3 型),两边上下交错布置,较低的一个位于交通流上游;
注 2: 用于三波形梁板与 H 型钢防阻块连接的一个螺栓(JII-1 型),位于交通流上游。

图 12 H 型钢立柱防阻块

4.2.6 横隔梁

横隔梁的外形及标注符号见图 13,其公称尺寸及允许偏差应符合表 22 所示的规定。

单位为毫米

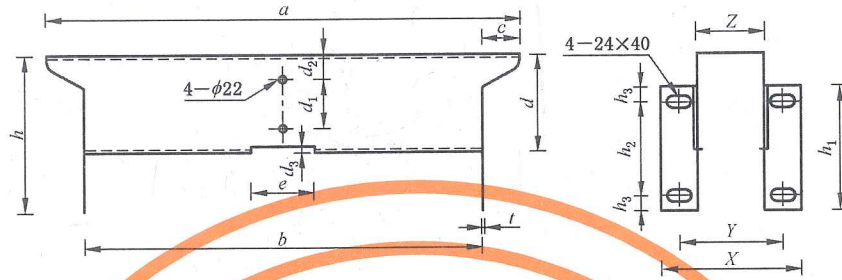


图 13 横隔梁

表 22

单位为毫米

型号	公称尺寸及允许偏差															
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>t</i>
HG	974	822	76	200	100 ⁺¹ ₋₁	60	10	140	325	256	194 ⁺² ₋₂	31	290	216 ⁺² ₋₂	142	4.5 ⁺¹ _{-0.3} 不规定

4.2.7 端头

4.2.7.1 A 型端头、B 型端头的外形分别见图 14 和图 15,其公称尺寸及允许偏差应符合表 23 的规定。

表 23

单位为毫米

品名	型号	公称尺寸及允许偏差										
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>t</i>
A 型端头	DR1	50 ⁺³² ₋₅	216 ⁺² ₋₂	190	45	87.5	45 ⁺¹ ₋₂	130	160	610 ⁺⁵ ₋₅	506 ⁺⁵ ₋₅	4
B 型端头	DR2	50 ⁺³² ₋₅	216 ⁺² ₋₂	190	45	87.5	45 ⁺¹ ₋₂	130	250	610 ⁺⁵ ₋₅	506 ⁺⁵ ₋₅	4
	DR3								350			

4.2.7.2 端头基底金属的公称厚度为 4 mm,其厚度的允许偏差同三波形梁板要求一致。

4.2.7.3 端头外形应无明显的扭转;端头曲线部分应圆滑平顺。

单位为毫米

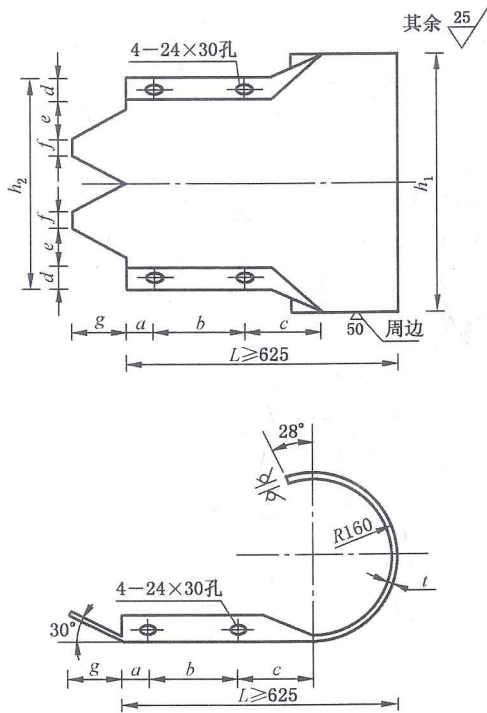


图 14 A型端头

单位为毫米

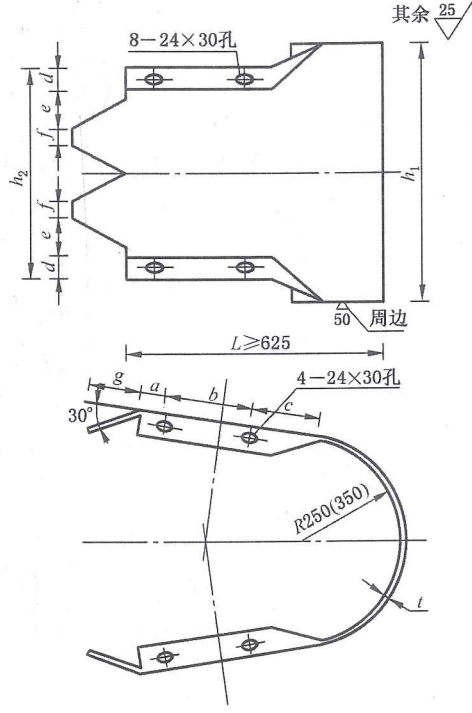


图 15 B型端头

4.2.8 拼接螺栓

4.2.8.1 拼接螺栓的外形见图 16,其公称尺寸及允许偏差应符合表 24 的规定。

表 24

单位为毫米

品名		公称尺寸及允许偏差									用途
		a	b	t	R	φ	d	R ₁	φ ₁	φ ₂	
拼接螺栓	JI-1	3.0	35	—	SR20	36	16	12	26	—	用于板与板的拼接
	JI-2		38								
	JI-3		45								
螺母	JI-4	31.2	27	16	—	—	—	—	—	—	与拼接螺栓配套使用
垫圈	JI-5	—	—	4	—	—	—	—	35	17	

4.2.8.2 带螺纹的拼接螺栓进行涂层处理后,不应因镀层而影响配合。

4.2.8.3 当护栏采用防盗紧固技术时,其拼接螺栓的机械性能和装拆操作性能应满足本标准的要求。

单位为毫米

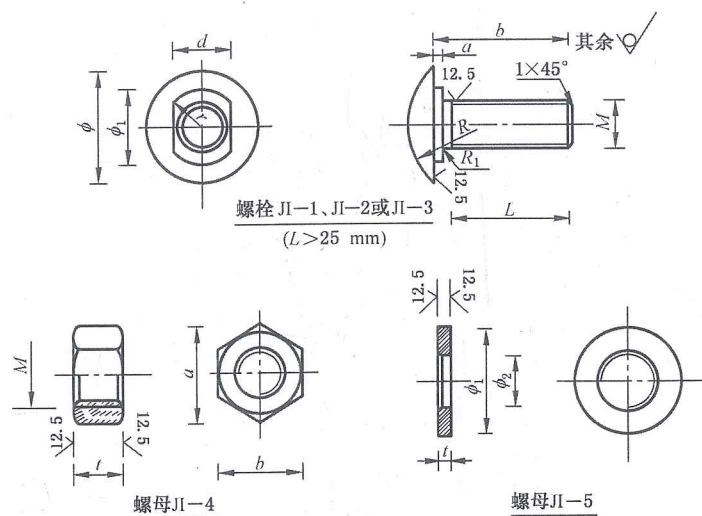


图 16 拼接螺栓

4.2.9 连接螺栓

4.2.9.1 连接螺栓的外形及标注符号见图 17,其公称尺寸及允许偏差应符合表 25 的规定。

表 25

单位为毫米

品名		公称尺寸及允许偏差									用途
		a	b	t	R	φ	d	R ₁	φ ₁	φ ₂	
连接螺栓	JII-1	2.5	45	—	SR24	36	16	10	—	—	用于波形梁与防阻块连接
	JII-2	12.5	170	—	—	30	34.6	—	—	—	用于防阻块与方管立柱连接
	JII-3	10	140	—	—	24	27.7				用于防阻块与H型钢立柱连接
螺母	JII-4	31.2	27	16	—	—	—	—	—	—	与连接螺栓配套使用
		34.6	30	20	—	—	—	—	—	—	
垫圈	JII-5	—	—	4	—	—	—	—	35	17	
横梁垫片	JII-6	76 ⁺¹ ₋₁	44 ⁺¹ ₋₁	4	—	—	—	—	—	—	

4.2.9.2 带螺纹的连接螺栓进行涂层处理后,不应因镀层而影响配合。

4.2.9.3 当护栏采用防盗紧固技术时,其连接螺栓的机械性能和装拆操作性能应满足本标准的要求。

单位为毫米

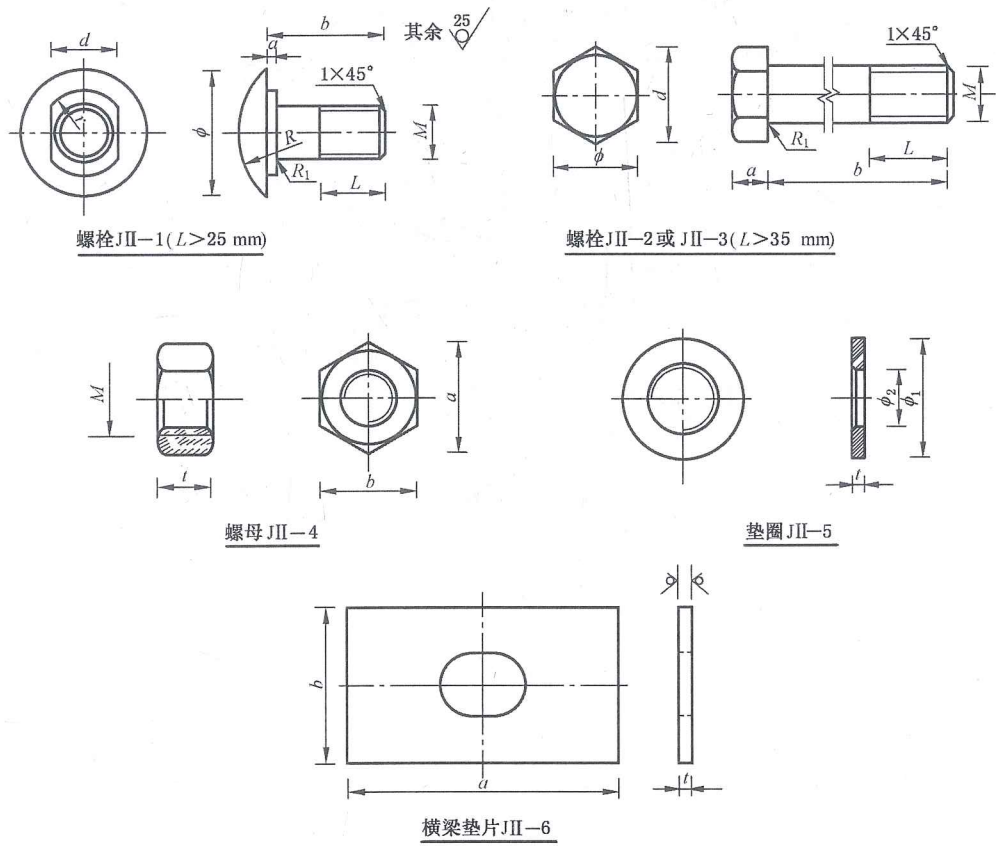


图 17 连接螺栓和横梁垫片

4.2.10 加强横梁

4.2.10.1 加强横梁的结构和外形尺寸见图 18。

单位为毫米

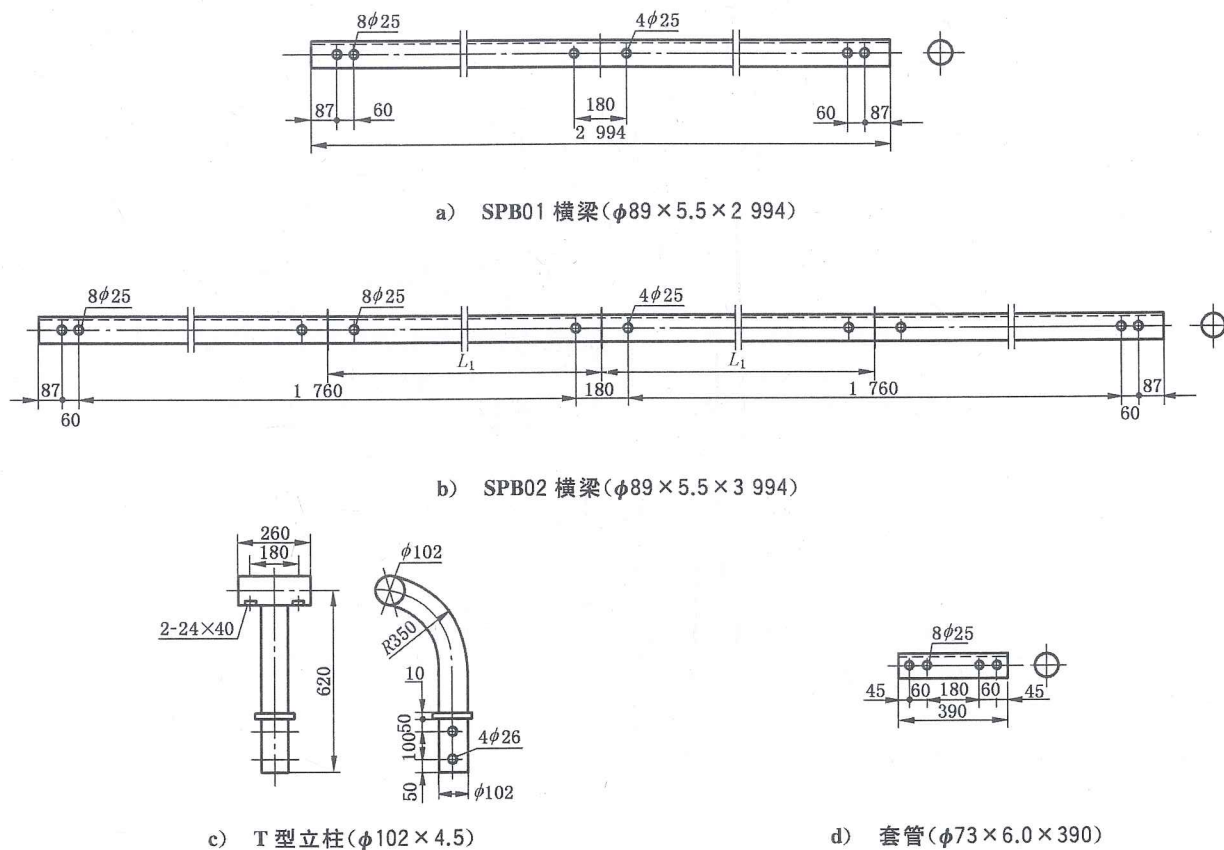


图 18 加强横梁

4.2.10.2 横梁的外形应无明显的扭转,端面切口应平直,毛刺应清除。

4.3 材料要求

4.3.1 三波形梁板、三波形梁背板、过渡板、立柱、防阻块、横隔梁、端头等构件等所用基底金属材料应为碳素结构钢,其力学性能及化学成分指标应不低于 GB/T 700 规定的 Q235 牌号钢的要求。主要力学性能考核指标为下屈服强度不小于 235 MPa、抗拉强度不小于 375 MPa、断后伸长率不小于 26%。

4.3.2 连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等所用基底金属材质为碳素结构钢,其力学性能的主要考核指标为抗拉强度 R_m , R_m 不小于 375 MPa。

4.3.3 拼接螺栓应为高强度拼接螺栓,其螺栓、螺母、垫圈应选用优质碳素结构钢或合金结构钢制造,其化学成分及力学性能应符合 GB/T 699 或 GB/T 3077 的规定。

4.3.4 高强度拼接螺栓连接副螺杆公称直径为 16 mm,拼接螺栓连接副整体抗拉荷载不小于 133 kN。

4.3.5 加强横梁的上部横梁和套管应为热轧无缝钢管,T型立柱可为普通碳素结构钢有缝钢管。

4.4 加工要求

4.4.1 三波形梁板应采用连续辊压成形,三波形梁背板可采用连续辊压成形,也可采用模压成形。

4.4.2 方管立柱、防阻块可采用高频焊接成形,如果采用其他方式加工,应有试验资料保证其强度不低于高频焊接成形工艺。

4.4.3 三波形梁板上的螺孔,应定位正确,每一端部的所有螺孔应一次冲孔完成。

4.4.4 三波形梁端头及过渡板应采用模压成形,过渡板边缘应圆滑、不应出现切割痕迹。

4.5 防腐处理要求

三波形梁钢护栏防腐处理质量要求应符合 GB/T 31439.1 的规定,其中管型立柱的内壁防腐质量要求应不低于外壁防腐质量要求。

5 试验方法

按 GB/T 31439.1 关于试验方法的规定执行,其中三波形梁板厚度的测点位置按图 19 取。

单位为毫米

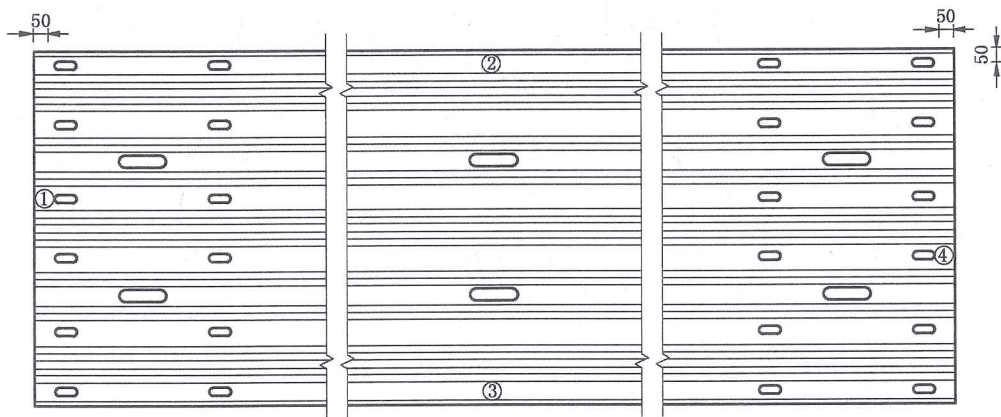


图 19 测量点位置

6 检验规则

按 GB/T 31439.1 有关检验规则的规定执行。

7 标志、包装、运输与贮存

按 GB/T 31439.1 有关标志、包装、运输与贮存的规定执行。

附录 A (资料性附录)

H 型钢立柱三波形梁钢护栏实车碰撞试验资料

A.1 H 型钢立柱和 BH I 型防阻块的三波形梁钢护栏

A.1.1 护栏系统描述

板中心距离路面 550 mm,路面下立柱打入深度 1 137 mm,立柱间距 1 905 mm。

A.1.2 试验结果

美国 FHWA(联邦公路局,下同)进行的三波形梁钢护栏(H 型钢立柱和 BH I 型防阻块)的有关碰撞试验归纳如下:按照 NCHRP(国家公路合作研究计划,下同)230 的试验标准,作为路侧护栏,其碰撞试验见表 A.1;作为中央带护栏,其碰撞试验见表 A.2。

表 A.1 路侧护栏试验汇总表

项目	试验号			
	AS-45	GR-2	GR13	4098-1
碰撞条件				
碰撞速度/(km/h)	90.8	95.4	95.8	89.5
碰撞角/(°)	25.2	15.4	22.6	13.5
车辆类型 ^a	4500S	1800S	1800S	20000P
车辆总重/kg	1 814	884	907	9 081
结构性能				
A. 引导平滑	是	是	是	翻滚
动态变形/mm	460	150	385	穿透
D. 有无脱落	NR	无	无	有
评价	合格	合格	合格	不合格
乘员危险性				
E. 车辆保持直立	是	是	是	否
F. 乘员危险性				
横向碰撞速度/(m/s)	NA	6.2	5.7	NA
纵向碰撞速度/(m/s)	NA	NR	4.3	NA
横向减加速度	NA	10.6 g	11.4	NA
纵向减加速度	NA	NR	1.0 g	NA
评价	合格	临界	合格	不合格
车辆轨迹				
H. 侵入行车道	NR	NR	NR	无
I. 驶回条件				

表 A.1 (续)

项目	试验号			
	AS-45	GR-2	GR13	4098-1
驶回速度/(km/h)	NR	83.9	74.8	NR
驶回角/(°)	NR	4.0	2.2	NR
评价	NR	合格	合格	NR
注 1: 试验在 NCHRP230 发布前进行,因此 NCHRP230 要求的一些参数没有测。				
注 2: NR——试验报告中未列出,NA——不适用此试验。				
注 3: 减加速度 g 表示 $1\ g=9.81\ m/s^2$ 。				
^a 车辆类型:1800S——小轿车,4500S——大型小轿车,20000P——公共巴士。				

表 A.2 中央带护栏试验汇总表

项目	试验号	
	AS-1	AS-3
碰撞条件		
碰撞速度/(km/h)	106.0	87.0
碰撞角/(°)	26.8	16.8
车辆类型 ^a	4500S	2250S
车辆总重/kg	2 041	998
结构性能		
A. 引导平滑	是	是
动态变形/mm	970	100
D. 有无脱落	无	无
评价	合格	合格
乘员危险性		
E. 车辆保持直立	是	是
F. 乘员危险性		
横向碰撞速度/(m/s)	NA	NA
纵向碰撞速度/(m/s)	NA	NA
横向减加速度	NA	NA
纵向减加速度	NA	NA
评价	合格	合格
车辆轨迹		
H. 侵入行车道	无	无
I. 驶回条件		
驶回速度/(km/h)	NR	NR
驶回角/(°)	NR	NR
评价	合格	合格
注 1: 试验在 NCHRP230 发布前进行,因此 NCHRP230 要求的一些参数没有测。		
注 2: NR——试验报告中未列出,NA——不适用此试验。		
注 3: 减加速度 g 表示 $1\ g=9.81\ m/s^2$ 。		
^a 车辆类型:2250S——小轿车,4500S——大型小轿车。		

A.2 H型钢立柱和BHⅡ型防阻块的三波形梁钢护栏

A.2.1 护栏系统描述

板中心距离路面 610 mm,路面下立柱打入深度 1 237 mm,立柱间距 1 905 mm。

A.2.2 试验结果

美国 FHWA 进行的三波形梁钢护栏(H型钢立柱和BHⅡ型防阻块)的有关碰撞试验归纳如下:按照 NCHRP230 的试验标准,作为路侧护栏,其碰撞试验见表 A.3;按照 NCHRP230 和 NCHRP350 的试验标准,作为中央带护栏,其碰撞试验见表 A.4;按照 NCHRP350 中 3 级试验水平,作为路侧护栏,其碰撞试验见表 A.5。

表 A.3 路侧护栏试验汇总表

项目	试验号			
	4098-4	4098-5	4098-6	4098-3
碰撞条件				
碰撞速度/(km/h)	101	99.1	95.9	89.8
碰撞角/(°)	15	18	14	15
车辆类型 ^a	1800S	1800S	40000P	20000P
车辆总重/kg	2 276	2 108	14 515	9 090
结构性能				
A. 引导平滑	是	是	是	是
动态变形/mm	240	310	900	870
D. 有无脱落	无	无	无	无
评价	合格	合格	合格	合格
乘员危险性				
E. 车辆保持直立	是	是	是	是
F. 乘员危险性				
横向碰撞速度/(m/s)	6.0	NR	NA	NA
纵向碰撞速度/(m/s)	3.2	NR	NA	NA
横向减加速度	NR	NR	NA	NA
纵向减加速度	NR	NR	NA	NA
评价	合格	合格	合格	合格
车辆轨迹				
H. 侵入行车道	NR	NR	无	无
I. 驶回条件				
驶回速度/(km/h)	89.0	79.8	NR	NR
驶回角/(°)	2.7	1.0	NR	NR
评价	合格	合格	NR	NR
注 1: NR——试验报告中未列出,NA——不适用此试验。				
注 2: 减加速度 g 表示 $1 g=9.81 \text{ m/s}^2$ 。				
^a 车辆类型:1800S——小轿车,20000P——公共巴士,40000P——大型城市间巴士。				

表 A.4 中央带护栏试验汇总表

项目	试验号	
	4798-12	1769-D-2-88
碰撞条件		
碰撞速度/(km/h)	95.9	82.1
碰撞角/(°)	14.5	15
车辆类型 ^a	40000P	单节货车
车辆总重/kg	18 146	8 170
结构性能		
A. 引导平滑	拼接处损坏	是
动态变形/mm	1 400	700
D. 有无脱落	无	无
评价	不合格	合格
乘员危险性		
E. 车辆保持直立	否	是
F. 乘员危险性		
横向碰撞速度/(m/s)	NA	NA
纵向碰撞速度/(m/s)	NA	NA
横向减加速度	NA	NA
纵向减加速度	NA	NA
评价	不合格	合格
车辆轨迹		
H. 侵入行车道	无	无
I. 驶回条件		
驶回速度/(km/h)	NR	33.6
驶回角/(°)	NR	1.0
评价	NR	合格
注 1: NR——试验报告中未列出,NA——不适用此试验。		
注 2: 减加速度 g 表示 $1\ g=9.81\ \text{m/s}^2$ 。		
^a 车辆类型:40000P——大型城市间巴士。		

表 A.5 路侧护栏 NCHRP350 等级 3 试验汇总表

项目	试验号	
	4798-5	471470-30
碰撞条件		
碰撞速度/(km/h)	99.1	100.2
碰撞角/(°)	18.0	25.1
车辆类型 ^a	1800S	2000P
车辆总重/kg	2 108	2 076

表 A.5 (续)

项目	试验号	
	4798-5	471470-30
结构性能		
A. 包容	是	是
车辆反应	平滑	绊阻
动态变形/mm	310	1 020
评价	合格	合格
乘员危险性		
D. 穿透乘客舱	否	否
F. 车辆保持直立	是	是
H. 乘员碰撞速度		
横向碰撞速度/(m/s)	NR	NA
纵向碰撞速度/(m/s)	NR	NA
I. 乘员减加速度		
横向减加速度	NR	NA
纵向减加速度	NR	NA
评价	合格	合格
车辆轨迹		
K. 侵入行车道	NR	轻微
L. 纵向乘员危险		
碰撞速度/(km/h)	NA	7.8
减加速度	NA	9.7
M. 驶回角/(°)	1.0	11.1
评价	合格	合格
注 1: NR——试验报告中未列出, NA——不适用此试验。		
注 2: 减加速度 g 表示 $1\text{ g}=9.81\text{ m/s}^2$ 。		
* 车辆类型: 1800S——小轿车, 2000P——皮卡。		

参 考 文 献

- [1] NCHRP Report 230. Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Appurtenances. 1981
 - [2] NCHRP Report 350. Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features. 1993
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
波形梁钢护栏

第 2 部分：三波形梁钢护栏

GB/T 31439.2—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室：(010)68533533 发行中心：(010)51780238

读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 49 千字
2015 年 11 月第一版 2015 年 11 月第一次印刷

*

书号：155066·1-50576 定价 30.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68510107

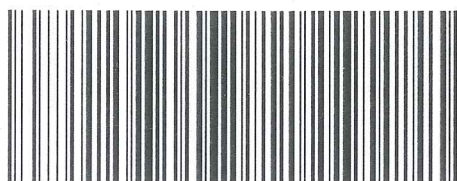

GB/T 31439.2-2015